


相模総合補給廠における酸素ポンベの再搬入に係る現場確認について

平成30年5月30日から相模総合補給廠において酸素ポンベの搬入・保管が再開されたことについて、本日、在日米陸軍立会いの下、相模総合補給廠に立ち入り、保管の状況等について、次のとおり確認を行いましたのでお知らせします。

【結果概要】

- 1 日 時 平成30年6月25日(月)午前10時15分～11時10分
- 2 人 員 在日米陸軍司令部 グラブスキー副司令官
基地管理本部 ゲージ司令官 ほか
相模原市 鈴木渉外部長、小山渉外課長
小島予防課長、佐藤危険物保安課長 ほか
防衛省南関東防衛局職員、神奈川県基地対策課職員
- 3 場 所

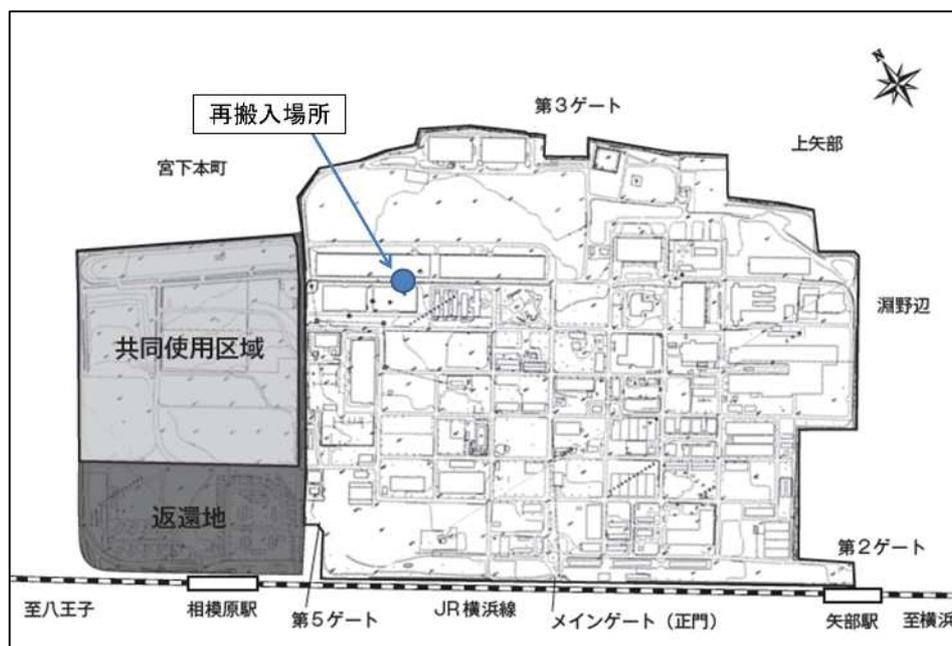

4 結 果

米側より次のとおり説明がありました。

- ・ 保管倉庫は、酸素ポンベの保管用に整備したもので、鉄骨造平屋建 33 m²。酸素は医療用に備蓄する。
- ・ 酸素の保管量については大幅に見直し、従前より90%削減した。また、ポンベの小型化を図り、直径約12センチ×長さ約53センチのサイズで約800本を保管

- ・ 適正管理を行えるよう、ボンベ本ごとに管理番号を付している。
- ・ 今後、保管量等に大きな変更があった際には、市に情報提供を行う。

今後とも事故防止に向けた安全対策を徹底するとともに、保管物に関する適切な情報提供を要請しました。

5 現地の様子



以上

<p>問合せ先 総務局渉外部渉外課 直通電話 042-769-8207 対応責任者 課長 小山崇</p> <p>消防局予防課 直通電話 042-751-9117 対応責任者 課長 小島幹雄</p> <p>消防局危険物保安課 直通電話 042-751-9137 対応責任者 課長 佐藤文男</p>
--