




### 5 市民満足度調査結果(平成21年度実施分)

- この施策の満足度は3.356で全119施策の中で23番目。
- 重要度は4で47番目である。
- 改善要望度は-0.01で66番目である。

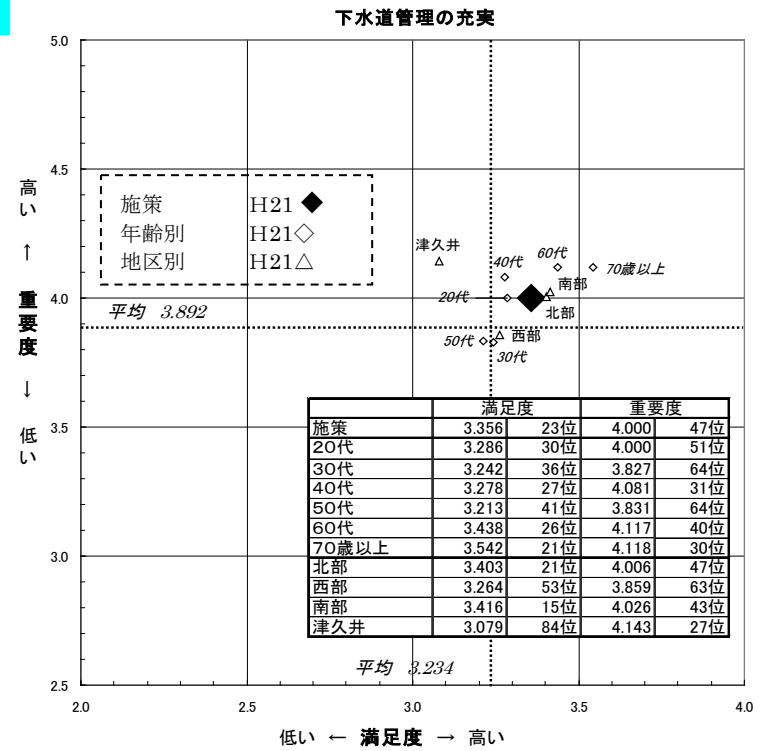

### 6 1次評価(2つの視点から評価を行う)

視点の種類	評価基準・着眼点	評価点	H20評価点	前回(H20)評価結果との比較分析 または優先順位の最も高い指標以外で評価した理由
有効性	各事業が果たす施策に対する目標の達成度合いを把握し、効果の高い事業を実施している	(4) 2 1	(4) 2 1	
効率性	最小の経費で最大限の効果を得られるよう、効率的に事業を実施している	(4) 2 1	/	
市民満足度	市民満足度調査により市民ニーズを把握し、市民の立場に立って事業展開している	(4) 2 1	(4) 2 1	
合計		12	評価結果に基づく区分(4項目の合計点数による) A(9点以上) B(8点・7点・6点・5点) C(4点以下)	
				1次評価 A

\* Aは、良好、Bは、事務事業の見直しが必要、Cは、事務事業を統合・廃止の方向

### 7 課題と解決策(現状または、評価結果から)

課題	下水道整備開始から既に40年以上が経過し、下水道施設の経年劣化に伴う維持管理経費の増大が見込まれる。
解決策	総合的な施設の現状診断と計画的維持管理や補修等により施設の長寿命化を図る。

### 8 2次評価及び意見(1次、2次で評価に相違がある場合など、必要に応じて意見を記入)

		2次評価 A
--	--	-----------

\* Aは、良好、Bは、事務事業の見直しが必要、Cは、事務事業を統合・廃止の方向

### 9 3次評価及び意見(評価結果及び課題・解決策について、必要に応じて意見を記入)

		3次評価 A
--	--	-----------

\* Aは、良好、Bは、事務事業の見直しが必要、Cは、事務事業を統合・廃止の方向