

令和 6 年中の火災概要について

～リチウムイオン電池からの出火が増加～

令和 6 年中に市内で発生した火災の概要について次のとおりお知らせします。

なお、全国的にリチウムイオン電池に起因する火災が増加しており、本市においても過去 5 年で倍増しております。

1 火災概要

火災件数は 1 5 3 件（前年比 3 件増）、死者は 4 人（前年比 4 人減）、負傷者は 3 2 人（前年比 9 人減）、損害額は 3 1 3, 8 6 9 千円（前年比 1 7 0, 9 2 6 千円増）です。

出火原因は「こんろ」が 1 9 件と最も多く、次いで「電気機器」が 1 5 件、「たばこが」1 4 件となっております。

出火原因上位 5 位

令和 6 年 1 5 3 件			令和 5 年 1 5 0 件		
順位	出火原因	件数	順位	出火原因	件数
1	こんろ	1 9	1	たばこ	2 7
2	電気機器	1 5	2	こんろ	1 6
3	たばこ	1 4	3	放火（疑い含む）	1 3
4	放火	8	4	電気機器	1 0
5	ストーブ	7	5	配線器具	9
上位 5 位の合計		6 3	上位 5 位の合計		7 5


2 リチウムイオン電池に起因する火災について

リチウムイオン電池からの出火が過去 5 年間で増加しており、市内の傾向としては、管理の不適（落下や高温放置、廃棄方法の誤りなど）から構造の不適（初期不良のある製品など）に原因が推移しております。著しく安価なリチウムイオン電池などについては安全装置が不十分な場合があるため、注意が必要です。

過去 5 年の火災件数及び出火原因の推移（リチウムイオン電池）

	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年	令和 6 年
火災件数	6 件	3 件	7 件	8 件	1 2 件
管理の不適	4 件	3 件	5 件	4 件	4 件
構造の不適	2 件	0 件	2 件	3 件	7 件
不明	0 件	0 件	0 件	1 件	1 件



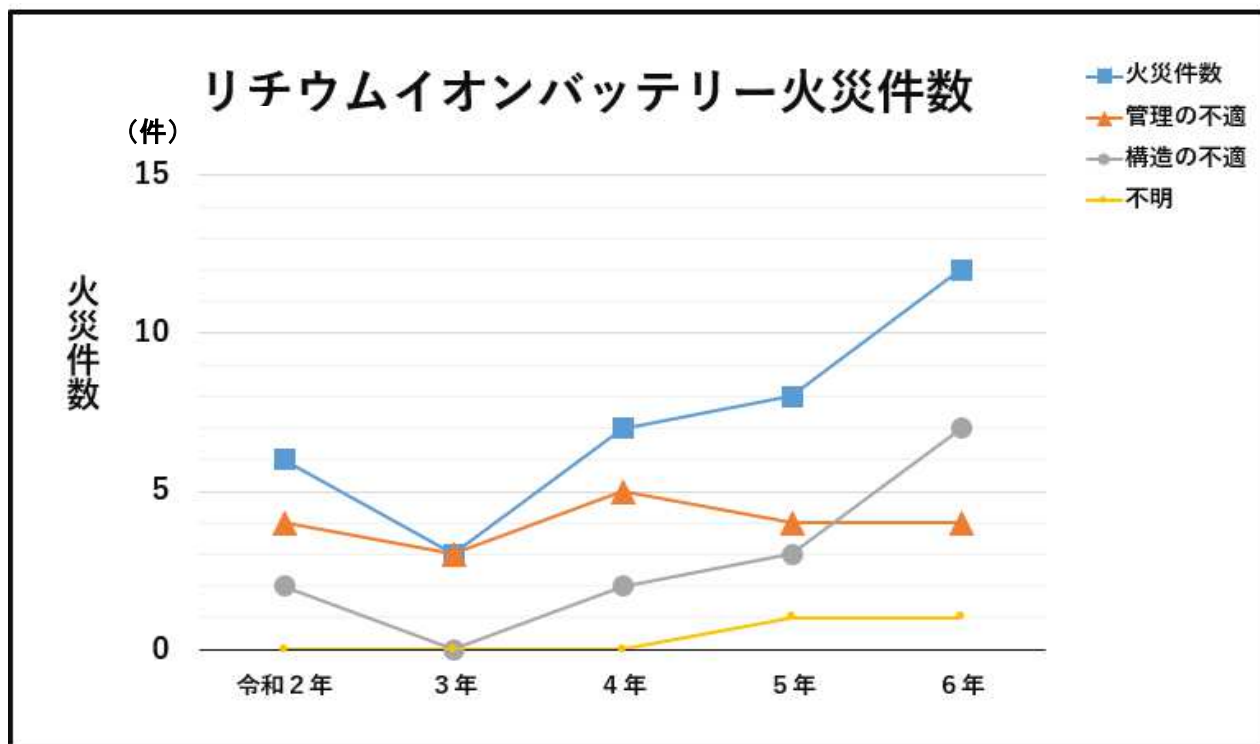

「令和6年火災概要」は、次のURL又は二次元コードから閲覧できます。

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page/_001/008/842/r06_kasai_gaiyou.pdf



問合せ先

消防局消防部予防課

直通電話 042-751-9117