


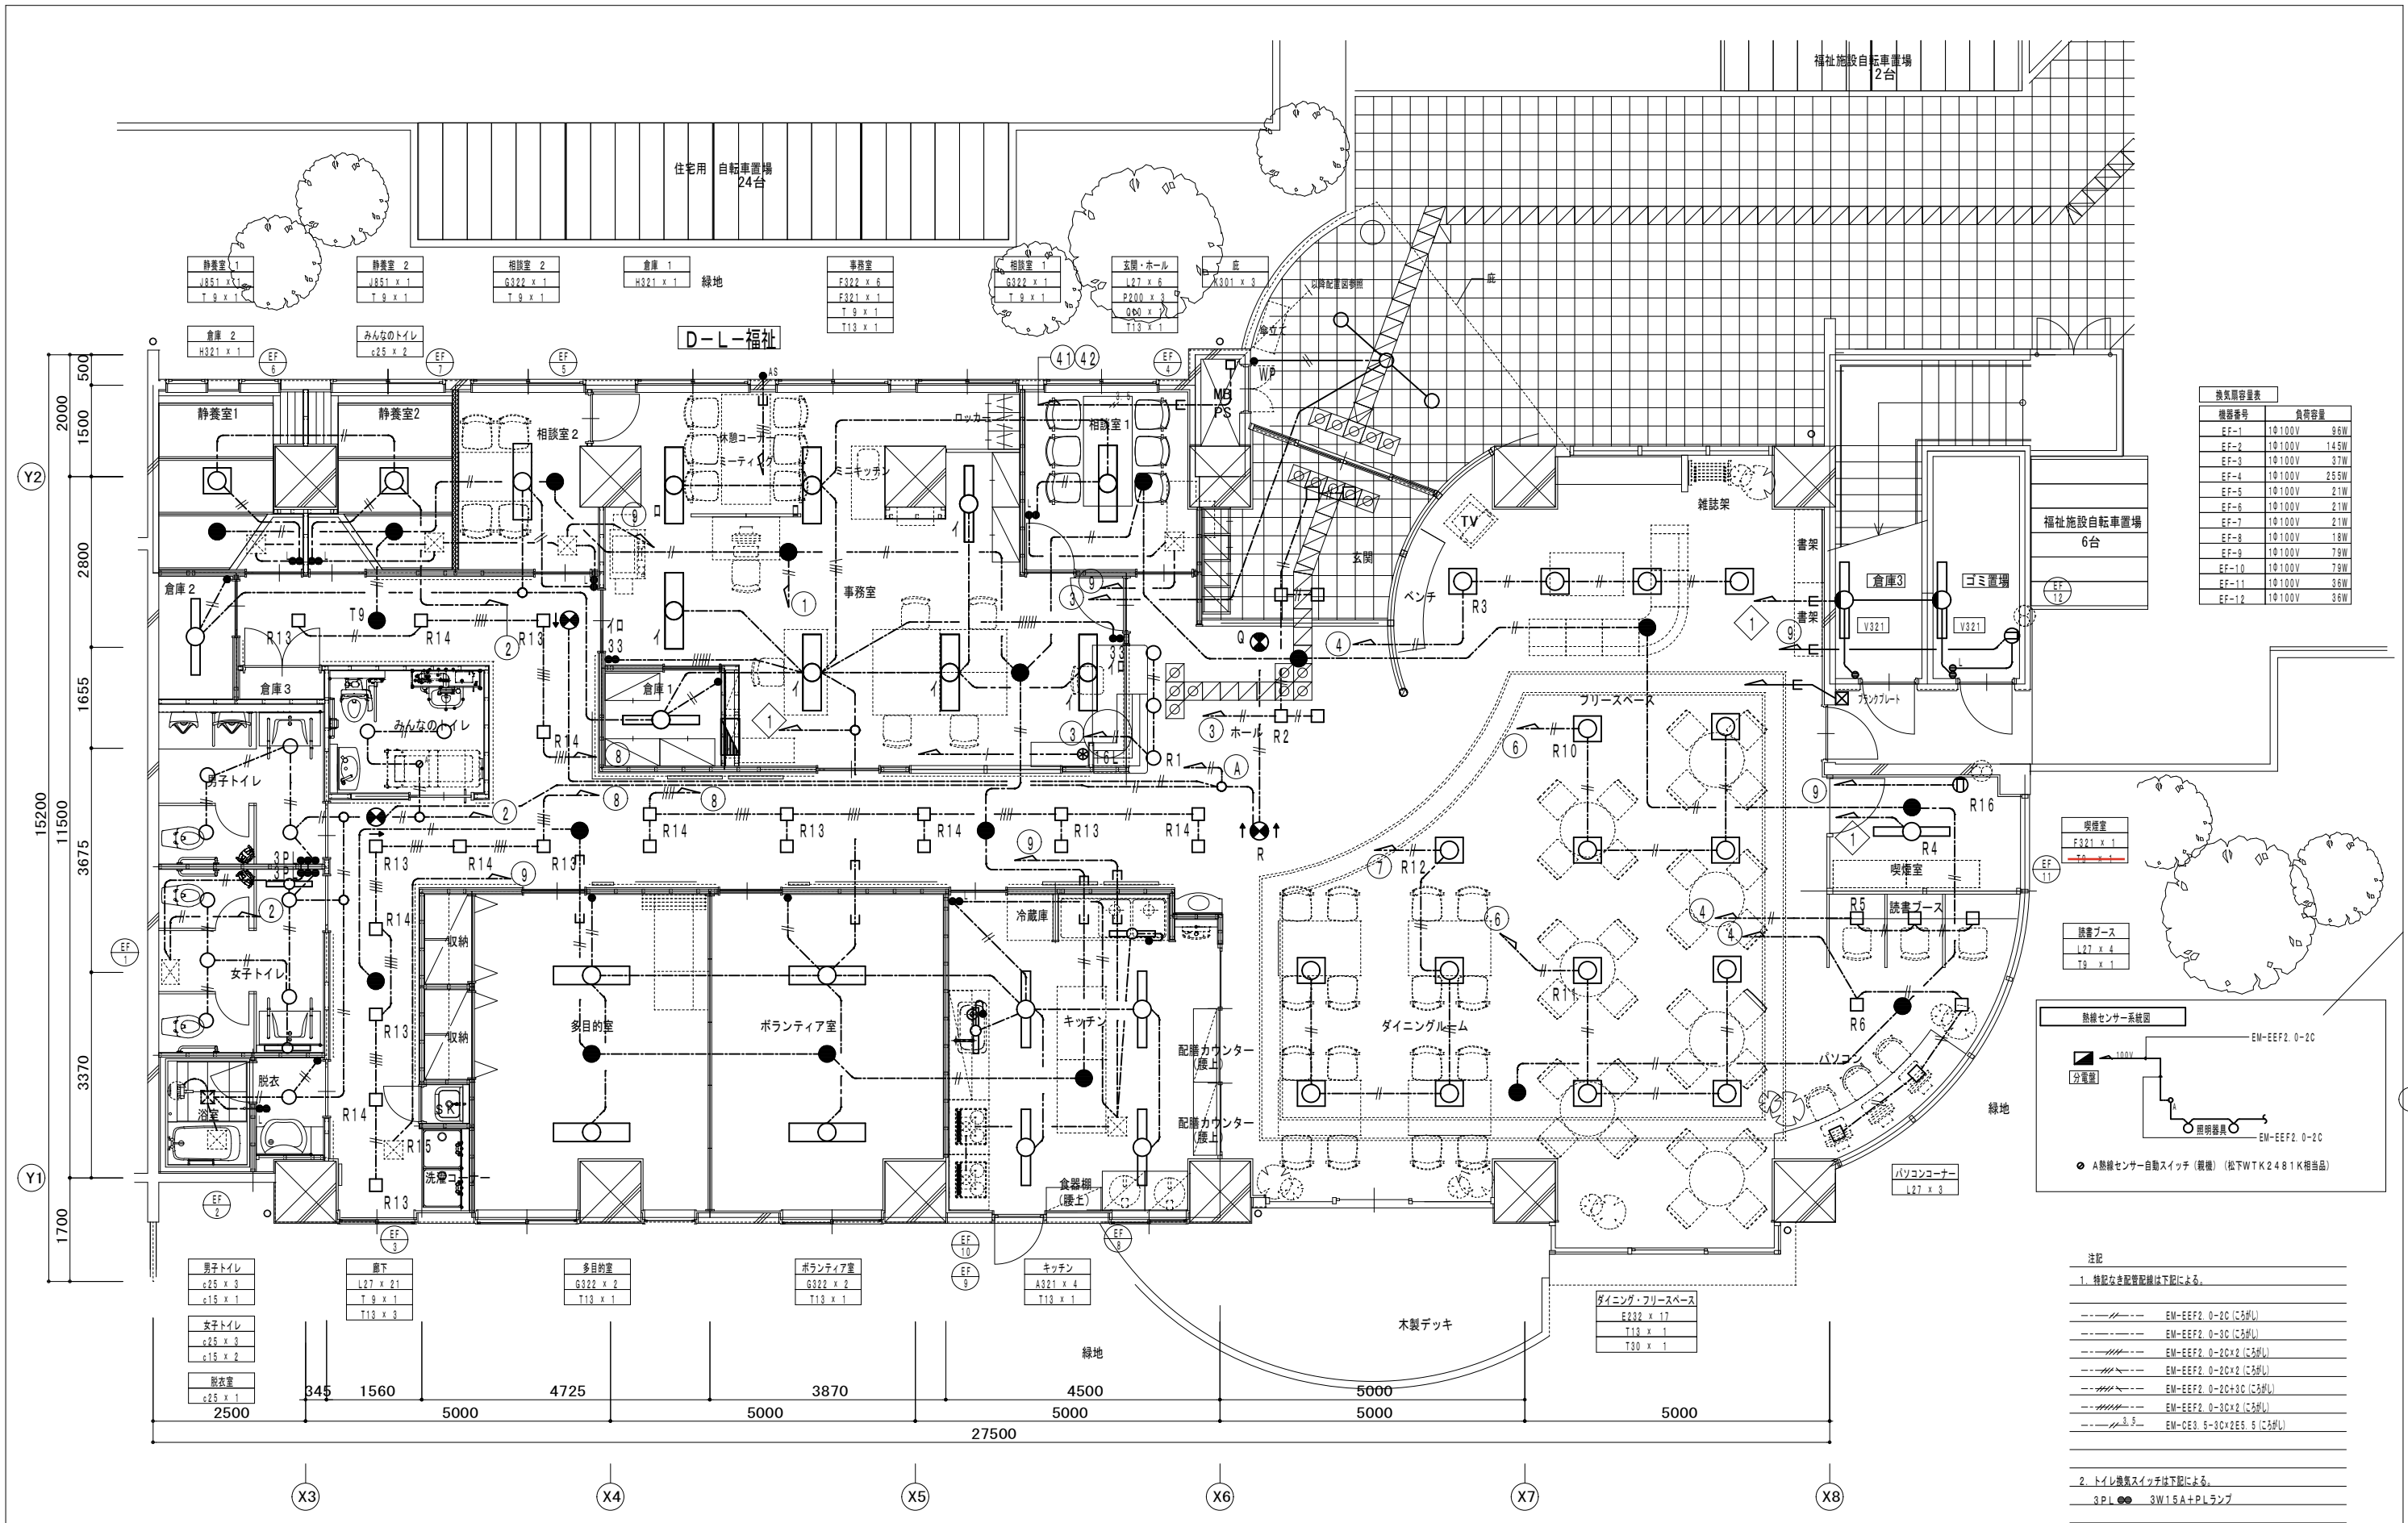


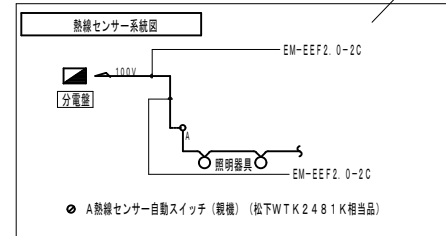

| 換気容量表 |        |      |
|-------|--------|------|
| 機器番号  | 機種     | 換気容量 |
| EF-1  | 10100V | 96W  |
| EF-2  | 10100V | 145W |
| EF-3  | 10100V | 37W  |
| EF-4  | 10100V | 255W |
| EF-5  | 10100V | 21W  |
| EF-6  | 10100V | 21W  |
| EF-7  | 10100V | 21W  |
| EF-8  | 10100V | 18W  |
| EF-9  | 10100V | 79W  |
| EF-10 | 10100V | 79W  |
| EF-11 | 10100V | 36W  |
| EF-12 | 10100V | 36W  |



- 注記
1. 特記なき配管配線は下記による。  
--- EM-EFF2. 0-2C (ごみ処理)  
--- EM-EFF2. 0-3C (ごみ処理)  
--- EM-EFF2. 0-2C×2 (ごみ処理)  
--- EM-EFF2. 0-2C×2 (ごみ処理)  
--- EM-EFF2. 0-2C×2 (ごみ処理)  
--- EM-EFF2. 0-3C×2 (ごみ処理)  
--- EM-CE3. 5-3C×2E5. 5 (ごみ処理)
  2. トイレ換気スイッチは下記による。  
3PL ● 3W1.5A+PLランプ

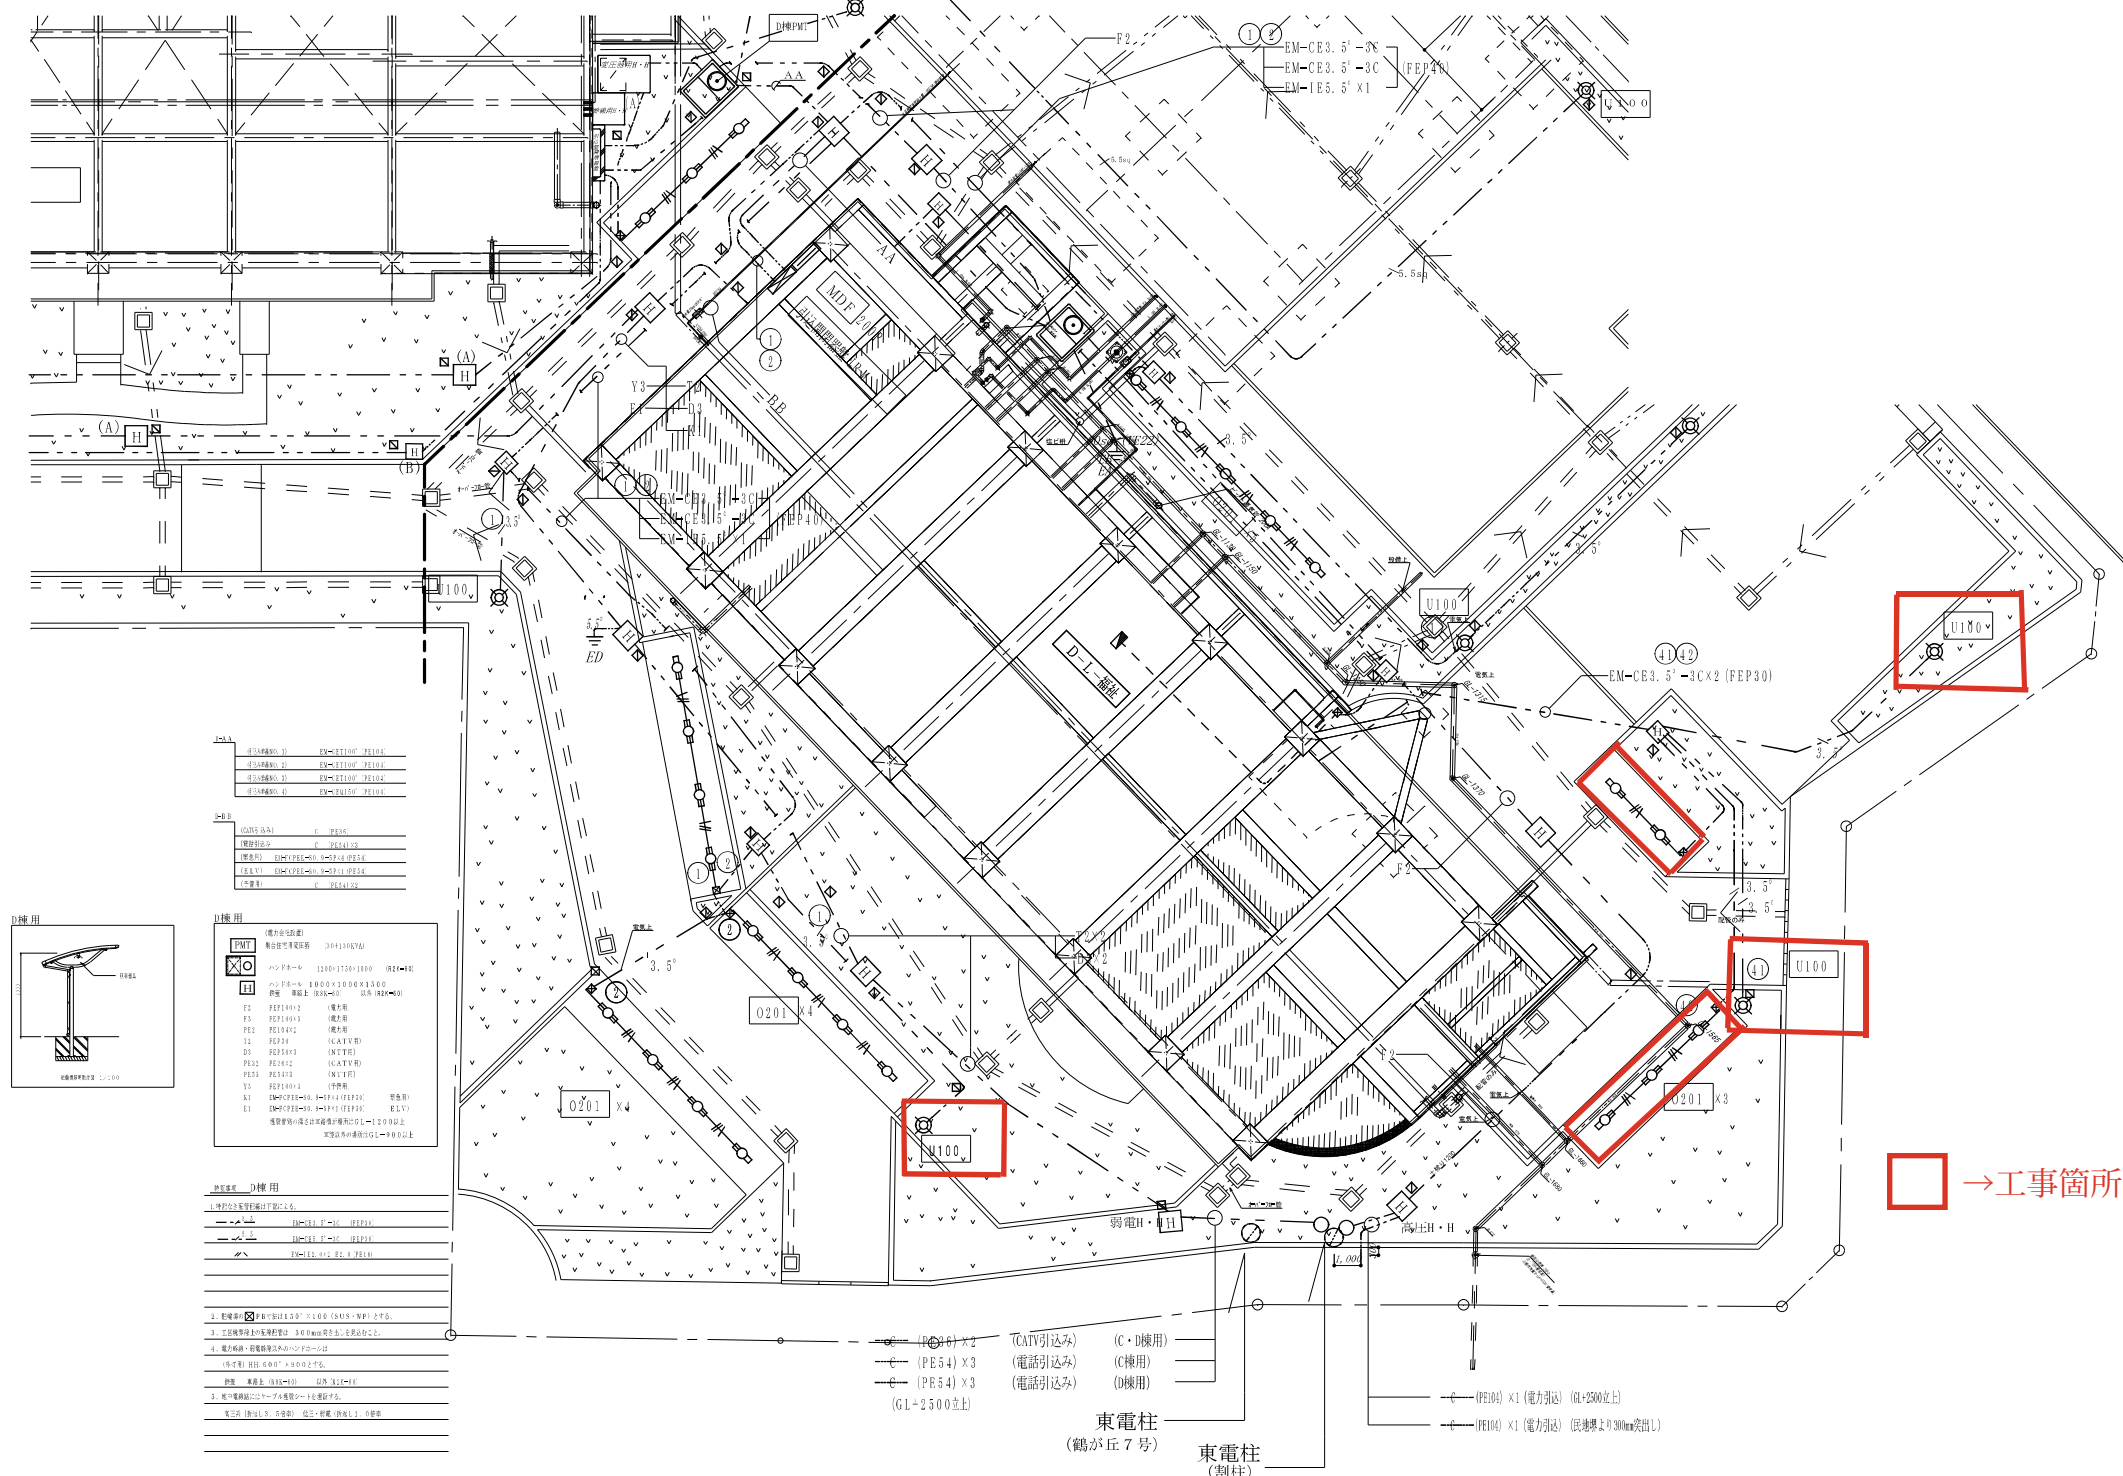

①-①

|           |           |
|-----------|-----------|
| ①-① (電力用) | ①-① (電力用) |
| ①-① (電力用) | ①-① (電力用) |
| ①-① (電力用) | ①-① (電力用) |
| ①-① (電力用) | ①-① (電力用) |

②-②

|           |           |
|-----------|-----------|
| ②-② (電力用) | ②-② (電力用) |
| ②-② (電力用) | ②-② (電力用) |
| ②-② (電力用) | ②-② (電力用) |
| ②-② (電力用) | ②-② (電力用) |

③-③

|           |           |
|-----------|-----------|
| ③-③ (電力用) | ③-③ (電力用) |
| ③-③ (電力用) | ③-③ (電力用) |
| ③-③ (電力用) | ③-③ (電力用) |
| ③-③ (電力用) | ③-③ (電力用) |

④-④

|           |           |
|-----------|-----------|
| ④-④ (電力用) | ④-④ (電力用) |
| ④-④ (電力用) | ④-④ (電力用) |
| ④-④ (電力用) | ④-④ (電力用) |
| ④-④ (電力用) | ④-④ (電力用) |

→工事箇所

東電柱  
(鶴が丘7号)

東電柱  
(割柱)